


パルシステムでんきの電源構成

2024年度計画

「再生可能エネルギー＋FIT電気」比率 **73.7%**


再エネ(バイオマス)※1	17.2%
再エネ(水力)※1	28.8%
再エネ(風力)※1	1.0%
再エネ(太陽光)※1	0.1%
FIT(バイオマス)※2	5.8%
FIT(水力)※2	5.3%
FIT(風力)※2	2.5%
FIT(太陽光)※2	2.0%
FIT(地熱)※2	1.2%
FIT(その他)※2	9.8%
その他(卸)※3	0.0%
卸電力取引所※3	23.7%
インバランス補給※3	2.6%
非化石証書あり(再エネ指定)※4	
非化石証書なし	

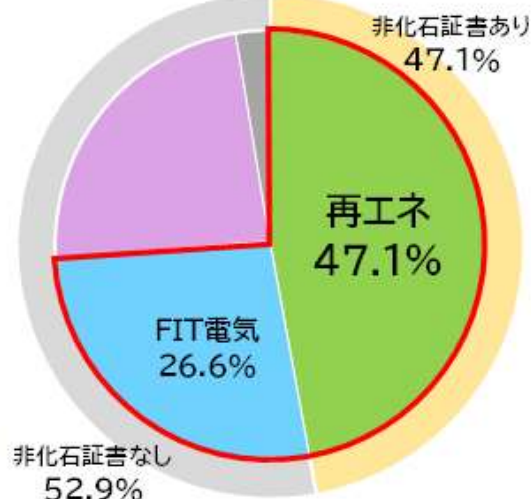

2024年度実績

「再生可能エネルギー＋FIT電気」比率 **70.4%**

再エネ(バイオマス)※1	13.9%
再エネ(水力)※1	35.8%
再エネ(風力)※1	0.2%
再エネ(太陽光)※1	0.1%
FIT(バイオマス)※2	3.3%
FIT(水力)※2	4.1%
FIT(風力)※2	2.3%
FIT(太陽光)※2	1.7%
FIT(地熱)※2	1.1%
FIT(その他)※2	7.9%
その他(卸)※3	0.4%
卸電力取引所※3	25.8%
インバランス補給※3	3.4%
非化石証書あり(再エネ指定)※4	
非化石証書なし	

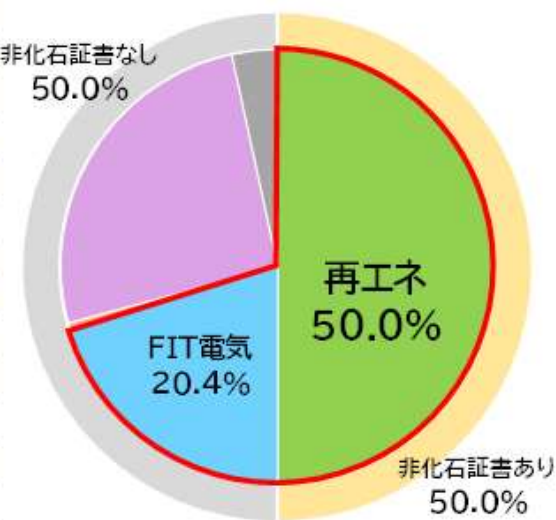

上記円グラフの「再エネ」と「FIT電気」は、どちらも再生可能エネルギーの発電所でつくられた電気です。そのうち、国の固定価格買取制度のもとで買い取られる「FIT電気」は、再生可能エネルギーとは区別して扱われます。

※1 再エネ指定の非化石証書を使用した電気です。

※2 当社がFIT電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用の全ての方から集めた再生可能エネルギー発電促進賦課金により賄われております。この電気のうち、非化石証書を使用していない部分は、再生可能エネルギーとしての価値やCO₂ゼロエミッション電源としての価値は有さず、火力発電なども含めてつくられた電気の全国平均のCO₂排出量を持った電気として扱われます。

※3 この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。

※4 バイオマス・水力(3万kW未満)・風力・太陽光のうち、再エネ指定の非化石証書を使用した電気です。

当社の2023年度のCO₂排出係数は、0.165kg-CO₂/kWh(基礎排出係数)、0.452kg-CO₂/kWh(調整後排出係数)です。